

Pszenica jakościowa (A)

Wzorzec COBORU



PALLAS Rejestracja 2022 (Polska). Odmiana, która doskonale reguluje gospodarkę wodną, co za tym idzie, pozwala na osiągnięcie doskonałych wyników w suchych latach. Odmiana posiadająca ponadprzeciętny MTZ – 47,2 g (wzorzec 44,3 g). Posiada gen pch1. Rośliny wysokie z równoczesną bardzo wysoką odpornością na wyleganie (7,8). PALLAS doskonale sobie radzi na stanowiskach o nieuregulowanym pH.

Odmiana w doświadczeniach rejestrowych COBORU z lat 2020–2021 osiągnęła:
na poziomie a1: 86,6 dt (wzorzec 85,6 dt); na poziomie a2: 97,7 dt (wzorzec 95,8 dt).

W doświadczeniach COBORU w poszczególnych latach osiągnęła (% wzorca):
na poziomie a1: 2022 – 103%, 2021 – 100%, 2020 – 102%; na poziomie a2: 2022 – 102%, 2021 – 103%, 2020 – 101%.

Hodowca: Strube D&S GmbH



WIALAN Langer i Wiatr Sp.j.
ul. Hodowlana 9, 33-100 Tarnów
(14) 629 30 70
doradcy@wialan.com.pl
www.wialan.com.pl




DANE WG HODOWCY

CECHY JAKOŚCIOWE

LICZBA OPADANIA (9 – najlepiej)



ZAWARTOŚĆ BIAŁKA (9 – najlepiej)



WSKAŹNIK SEDYMENTACYJNY SDS (9 – najlepiej)




STRUKTURA PŁONU

GĘSTOŚĆ ŁANU (9 – najlepiej)



IŁOŚĆ ZIAREN/KŁOS (9 – najlepiej)



ROZMIĘKCZANIE CIASTA (9 – najlepiej)



PRACA ODKSZTAŁCENIA (9 – najlepiej)



WODOCHŁONNOŚĆ MĄKI (9 – najlepiej)



STRUKTURA PŁONU MTZ (9 – najlepiej)



DANE WG COBORU


ZIMOTRWAŁOŚĆ wg COBORU



MĄCZNIAK PRAWDZIWY



DTR



RDZA ŻÓŁTA



RDZA BRUNATNA



PLEŚŃ ŚNIEGOWA



ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE (9 – najlepiej)



SEPTORIOZA LIŚCI



SEPTORIOZA PLEW



FUZARIOZA KŁOSÓW



CHOROBY PODSTAWY ŻDZBŁA



Wzorzec COBORU

Wyniki doświadczeń WIALAN


Wzorzec stanowią wszystkie odmiany biorące udział w doświadczeniach.

średni plon (14,5% wilgotności)		
2022 /2023	ilość doświadczeń	6
	średni plon	97,2 dt/ha
	% wzorca	101,6%
	plon max	107,2 dt/ha

średni plon (14,5% wilgotności)		
2023 /2024	ilość doświadczeń	8
	średni plon	89,8 dt/ha
	% wzorca	105%
	plon max	108,2 dt/ha

Wyniki doświadczeń WIALAN:

dt/ha – 2023 – 2024

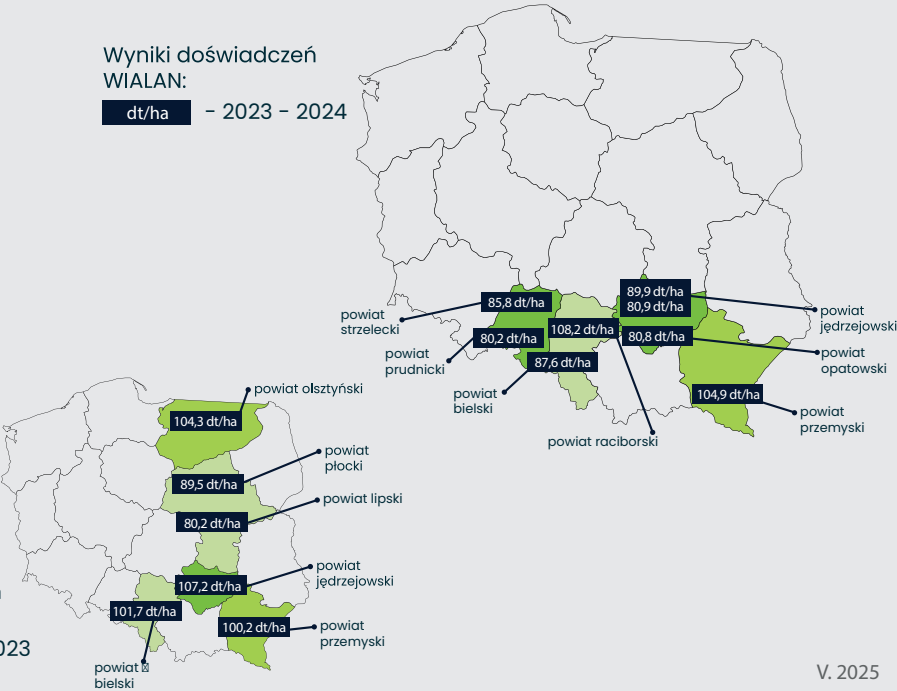

Wyniki doświadczeń WIALAN:

dt/ha – 2022 – 2023